


Muster eines „Orientierungsplans (BMA) / Orientierungstableaus“

(in Anlehnung an die DIN 14095)

Stand: 02/2012

© Feuerwehr Krefeld

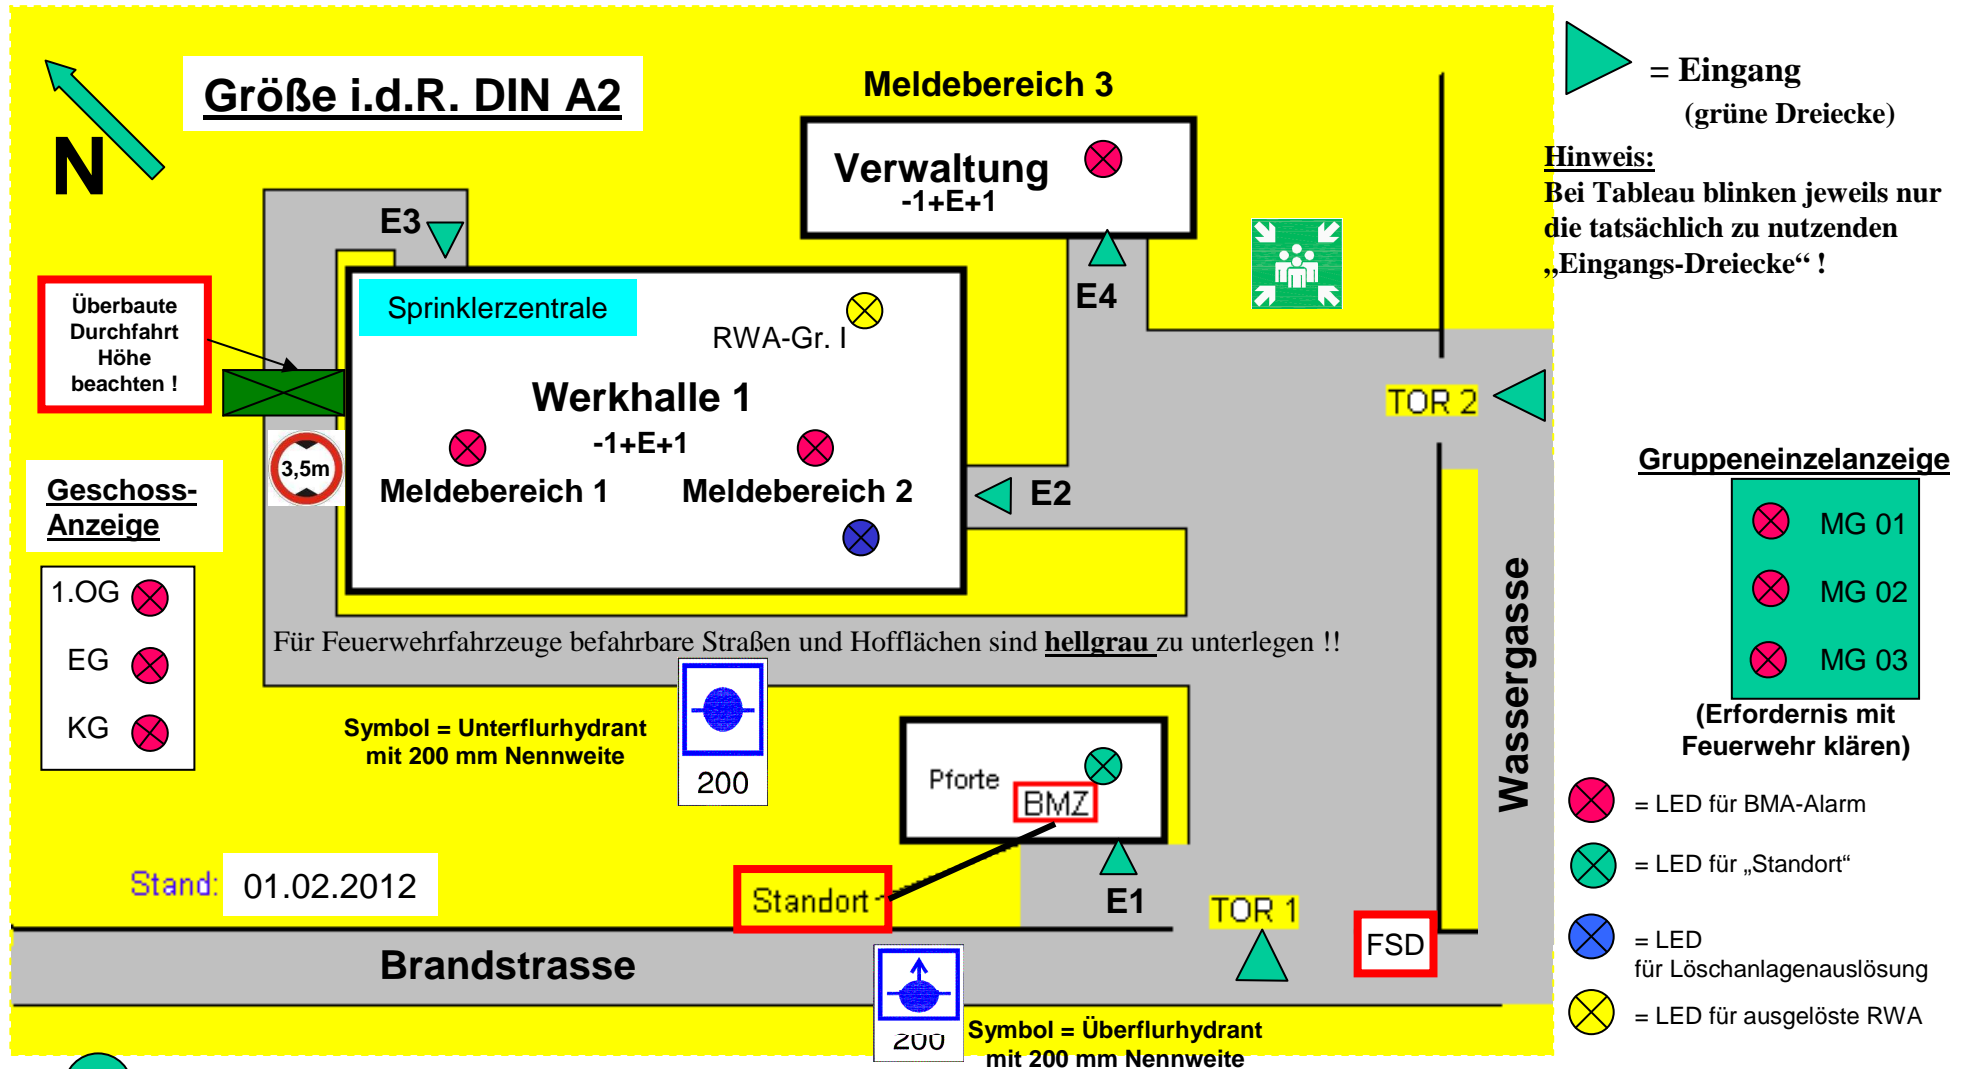

Größe i.d.R. DIN A2

Meldebereich 3

Verwaltung
-1+E+1

Werkhalle 1
-1+E+1

Meldebereich 1 Meldebereich 2

Überbaute Durchfahrt
Höhe beachten!

Geschoss-Anzeige

- 1.OG
- EG
- KG

Für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Straßen und Hofflächen sind **hellgrau** zu unterlegen !!

Symbol = Unterflurhydrant mit 200 mm Nennweite

200

Pfote **BMZ**

Standort

200

Symbol = Überflurhydrant mit 200 mm Nennweite

▶ = Eingang
(grüne Dreiecke)

Hinweis:
Bei Tableau blinken jeweils nur die tatsächlich zu nutzenden „Eingangsdreiecke“ !

Gruppeneinzelanzeige

- MG 01
- MG 02
- MG 03

(Erfordernis mit Feuerwehr klären)

- ⊗ = LED für BMA-Alarm
- ⊗ = LED für „Standort“
- ⊗ = LED für Löschanlagenauslösung
- ⊗ = LED für ausgelöste RWA

Stand: 01.02.2012



Prüftaster für LED-Test
Bei „Alarm“ LED = blinkend
Bei „LED-Test“ LED = Dauerlicht

Anlage 4a der TAB Feuerwehr Krefeld

TOR 1 und TOR 2 zu öffnen mit GH-Schlüssel aus dem FSD !